

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：令和6年 5月8日
 機種：HORIBA PA-1000
 測定地点：地上高 100cm
 単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点	第2地点(北側)	第3地点(西側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:12	13:58	13:24
測定値	0.079	0.056	0.077
前回比較	-0.004	-0.001	-0.006

地点	第4地点(場外)	第5地点(南側)	第6地点(東側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:29	13:34	13:40
測定値	0.074	0.067	0.059
前回比較	0.001	-0.004	-0.001

地点	第7地点(場内)	第8地点(テニスコート)	第9地点(灰出し場)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:19	13:00	13:07
測定値	0.093	0.089	0.078
前回比較	0.010	0.001	0.010

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：令和6年 5月14日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点	第2地点(北側)	第3地点(西側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:11	13:58	13:24
測定値	0.080	0.057	0.074
前回比較	0.001	0.001	-0.003

地点	第4地点(場外)	第5地点(南側)	第6地点(東側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:30	13:34	13:41
測定値	0.071	0.067	0.062
前回比較	-0.003	0.000	0.003

地点	第7地点(場内)	第8地点(テニスコート)	第9地点(灰出し場)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:18	13:00	13:07
測定値	0.090	0.088	0.073
前回比較	-0.003	-0.001	-0.005

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日 : 令和6年 5月20日
 機種 : HORIBA PA-1000
 測定地点 : 地上高 100cm
 単位 : $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点	第2地点(北側)	第3地点(西側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:11	13:58	13:24
測定値	0.077	0.064	0.078
前回比較	-0.003	0.007	0.004

地点	第4地点(場外)	第5地点(南側)	第6地点(東側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:29	13:34	13:41
測定値	0.072	0.066	0.060
前回比較	0.001	-0.001	-0.002

地点	第7地点(場内)	第8地点(テニスコート)	第9地点(灰出し場)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:18	13:00	13:06
測定値	0.080	0.093	0.069
前回比較	-0.010	0.005	-0.004



印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日 : 令和6年 5月27日
 機種 : HORIBA PA-1000
 測定地点 : 地上高 100cm
 単位 : $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点	第2地点(北側)	第3地点(西側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	9:11	9:58	9:23
測定値	0.080	0.065	0.074
前回比較	0.003	0.001	-0.004

地点	第4地点(場外)	第5地点(南側)	第6地点(東側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	9:28	9:33	9:39
測定値	0.067	0.081	0.060
前回比較	-0.005	0.015	0.000

地点	第7地点(場内)	第8地点(テニスコート)	第9地点(灰出し場)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	9:18	9:00	13:06
測定値	0.092	0.086	0.069
前回比較	0.012	-0.007	0.000

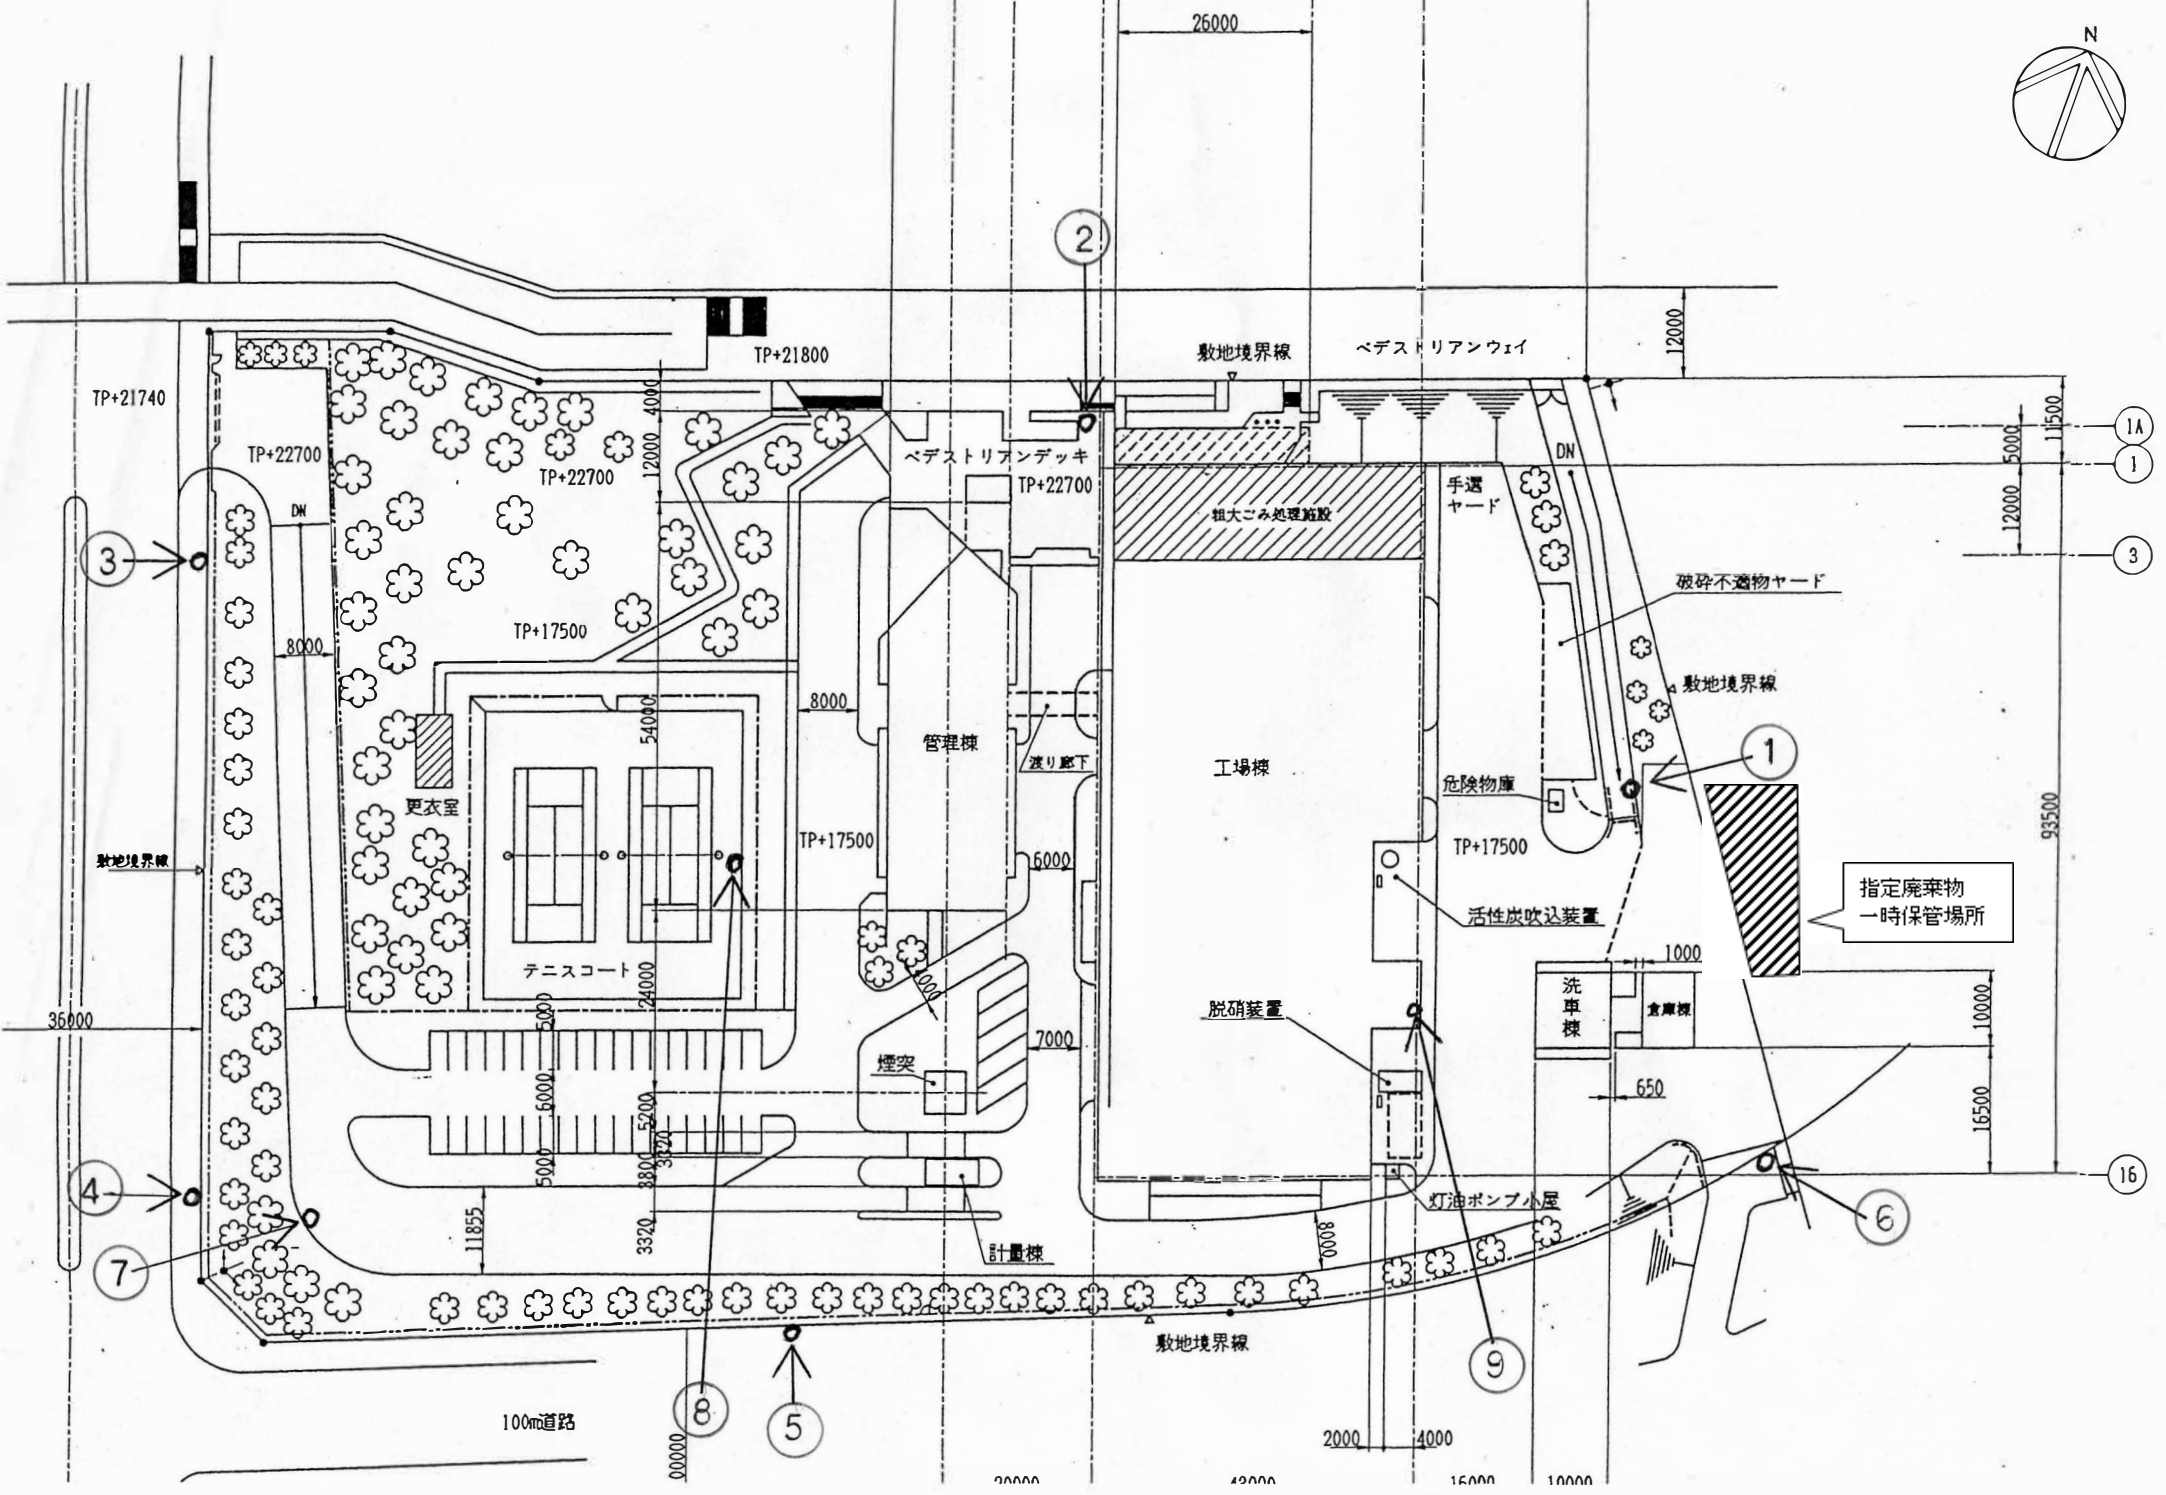

100m道路

敷地境界線

ベデストリアンウェイ

敷地境界線

12000

TP+21740

TP+21800

TP+22700

TP+22700

TP+17500

TP+17500

TP+17500

1A

1

3

16

3

4

7

8

5

9

1

指定廃棄物
一時保管場所

1000

洗車棟

倉庫棟

650

93500

10000

16500

26000

粗大ゴミ処理施設

手選ヤード

DN

破碎不適物ヤード

敷地境界線

工場棟

管理棟

更衣室

テニスコート

煙突

脱硝装置

活性炭吹込装置

灯油ポンプ小屋

計量棟

敷地境界線

36000

8000

54000

8000

張り紙下

7000

5000

5000

5000

3800

3800

3800

11855

20000

42000

16000

10000

2000

4000