


時間	時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
電力利用	kW	307	302	311	327	348	338	289	330	372	500	595	548	604	563	582	559	604	602	561	600	572	561	359	313
熱利用 (入浴施設)	GJ/h	1.2	1.0	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	1.7	5.1	4.1	3.8	3.1	2.6	2.0	2.0	2.1	2.3	2.2	2.2	2.1	1.6	0.6	1.9	1.7
合計	GJ/h	6.9	6.5	6.4	6.7	7.1	6.6	5.7	7.7	11.9	13.3	14.7	13.2	13.7	12.3	12.7	12.4	13.4	13.3	12.6	13.1	12.1	10.9	8.5	7.5

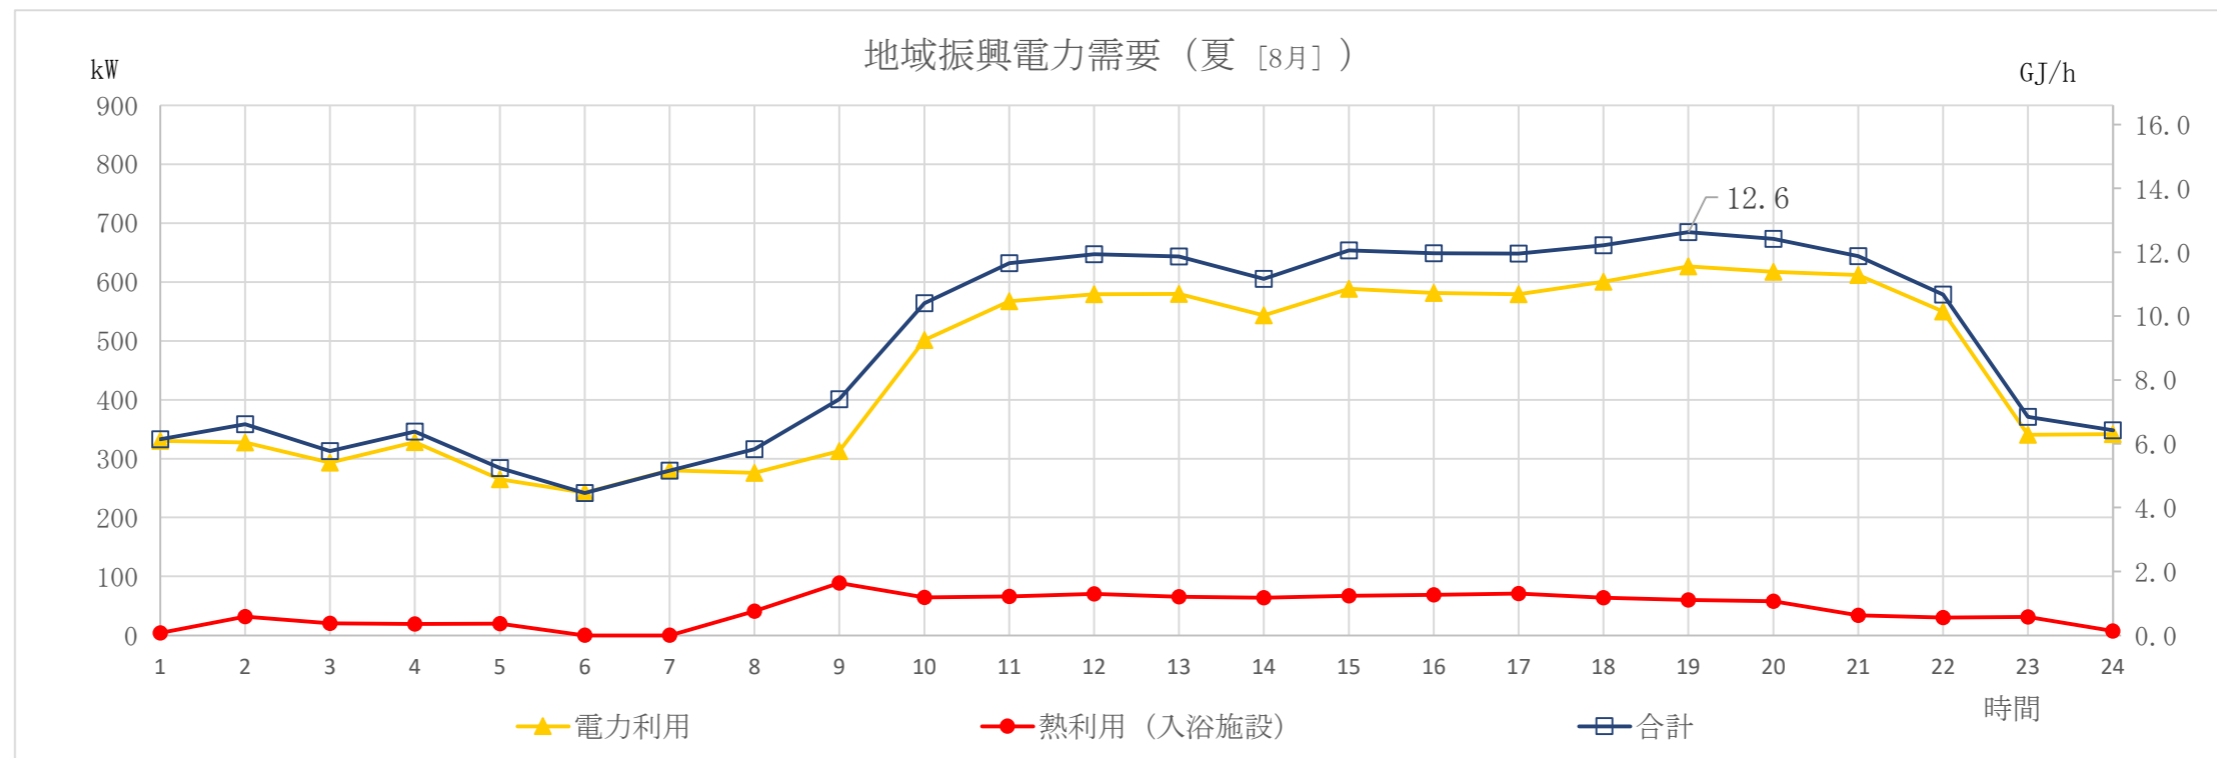

時間	時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
電力利用	kW	330	328	293	328	265	242	280	276	313	501	567	579	580	543	588	582	579	600	627	617	612	550	341	342
熱利用 (入浴施設)	GJ/h	0.1	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.8	1.6	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6	0.1
合計	GJ/h	6.1	6.6	5.8	6.4	5.2	4.5	5.2	5.8	7.4	10.4	11.7	11.9	11.9	11.2	12.1	12.0	12.0	12.2	12.6	12.4	11.9	10.7	6.8	6.4