
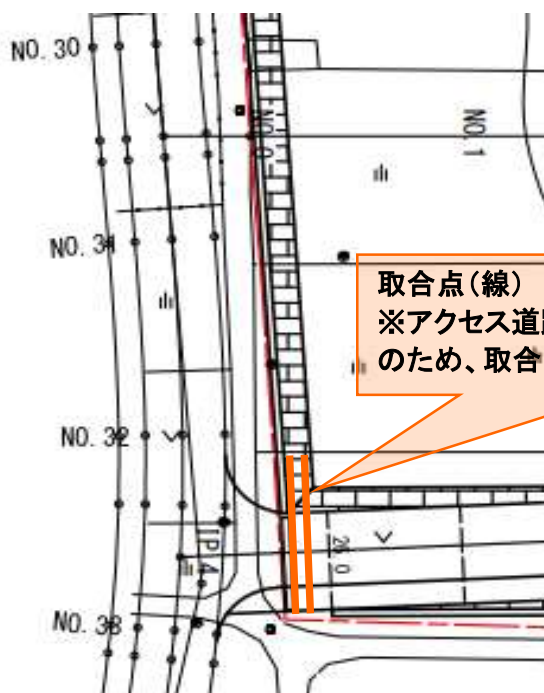


添付資料 2 : ユーティリティ・エネルギー供給取合点

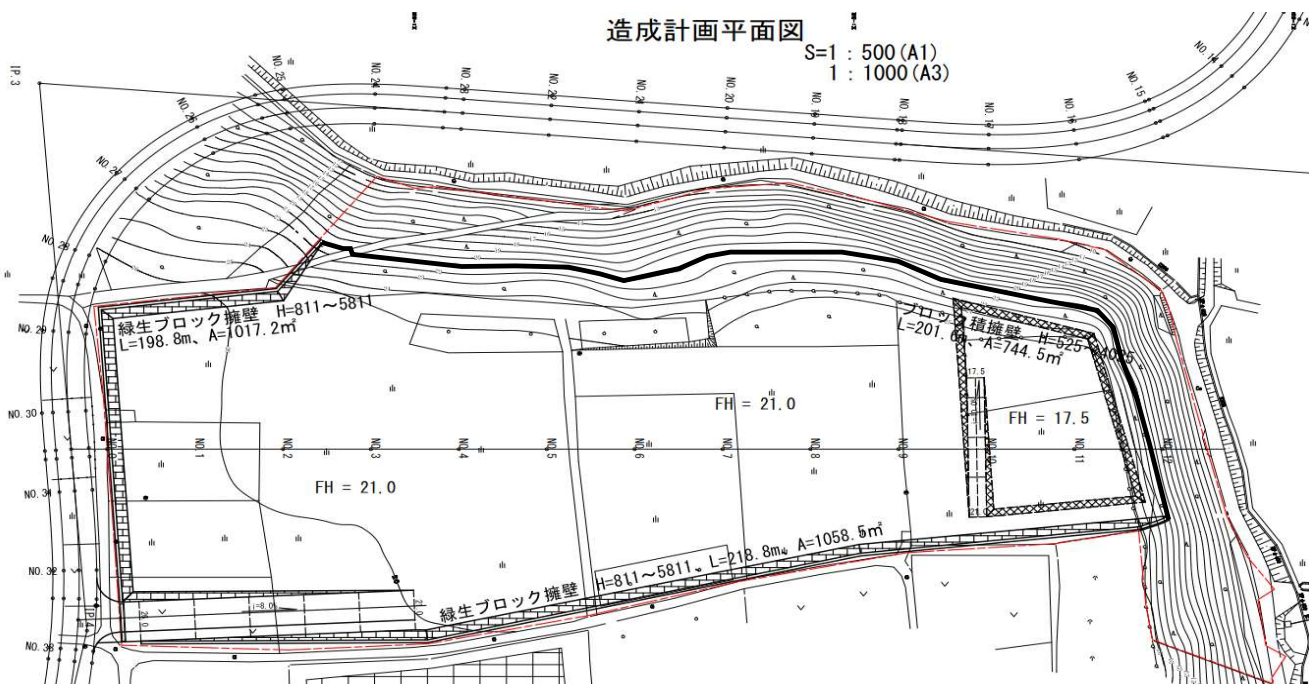

ユーティリティ	電気	6,600V
	水道	φ-200mm 140 m <sup>3</sup> /日 (現印西クリーンセンター実績 138m <sup>3</sup> /日より140m <sup>3</sup> /日と設定)
	ガス	中圧管 φ-150mm 10万 Nm <sup>3</sup> /年 未満
	下水	φ-200mm (自然流下) 140 m <sup>3</sup> /日 (生活排水+プラント排水: 現印西クリーンセンターの実績 138m <sup>3</sup> /日より)
地域振興施設 エネルギー供給	電気	架空線又は地下埋設
	熱	地下埋設